



## EXP Bus

EXP Bus - Bus expander to the ProCon GSM/4G Cloud modules



Installation guide

## Campi di applicazione

Bus – modulo di espansione per il ProCon GSM per connettere l'unità di espansione EXP 8IO.

## Schema di installazione/cablaggio con modulo di estensione EXP8iO

Collegare il modulo EXP BUS al modulo ProCon GSM o ProCon 4G. Il modulo EXP BUS può essere collegato al connettore del modulo di espansione del modulo ProCon. Collegare correttamente i cavi dati A e B. Intervallo di funzionamento dell'alimentatore EXP 8IO: 9-30 V CC. La lunghezza dei cavi di collegamento tra i moduli di espansione può essere di massimo 500 metri. Il ponticello sull'ultimo modulo deve essere cortocircuitato.

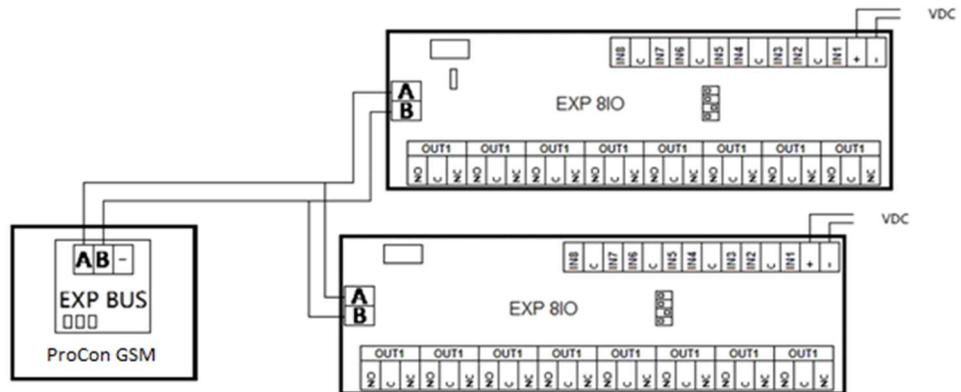


Figura 1: Schema elettrico

## Programmazione con il software ProRead

Per collegare l'EXP 8IO al ProCon GSM, è necessario selezionare il tipo di modulo di espansione nel software ProRead nell'interfaccia delle impostazioni Output/Altre come segue: